

1) Výrobek: OBVODOVÝ DILATAČNÍ PÁS
- samolepicí s fólií

2) Typ: IVAR.DP 50



3) Instalace:



Instalaci a uvedení do provozu, stejně jako připojení elektrických komponentů, musí provádět výhradně osoba odborně způsobilá s patřičnou elektro-technickou kvalifikací v souladu se všemi národními normami a vyhláškami platnými v zemi instalace. Během instalace a uvádění do provozu musí být dodrženy instrukce a bezpečnostní opatření uvedené v tomto návodu. Provozovatel nesmí provádět žádné zásahy a je povinen se řídit pokyny uvedenými níže a dodržovat je tak, aby nedošlo k poškození zařízení nebo k újmě na zdraví obsluhujícího personálu při dodržení pravidel a norem bezpečnosti práce.

4) Funkční popis:

Podmínkou pro správnou instalaci teplovodního podlahového vytápění je zabezpečení dostatečného prostoru pro možnost dilatace betonové nebo anhydritové topné desky. K tomuto účelu je určen dilatační pás IVAR.DP 50, který slouží k oddělení topné desky od všech svislých konstrukcí objektu, případně ke vzájemnému dilatačnímu oddělení dvou a více topných desek.


5) Montáž a instalace:

Dilatačně odděleny od topné desky musí být všechny svislé konstrukce objektu. Pokládka dilatačního pásu se provádí před instalací tepelně izolačních systémových desek s využitím samolepícího pásu, který je součástí dilatačního pásu a usnadňuje tak jeho přichycení na svislou konstrukci. Po instalaci tepelně izolačních systémových desek musí dojít k vytažení fólie natavené na pěnový materiál dilatačního pásu nad systémovou desku viz Obr. 1. Fólie vytváří izolační vanu, která zabraňuje zatékání betonové mazaniny pod systémovou tepelně izolační desku.



Obr. 1

Pro lepší zabezpečení doporučujeme fólii fixovat při instalaci topné smyčky trubkou (Obr. 2). Po ukončení procesu betonáže umožňují perforace dilatačního pásu jeho zarovnání s hranou betonové desky odtržením nebo seříznutím.

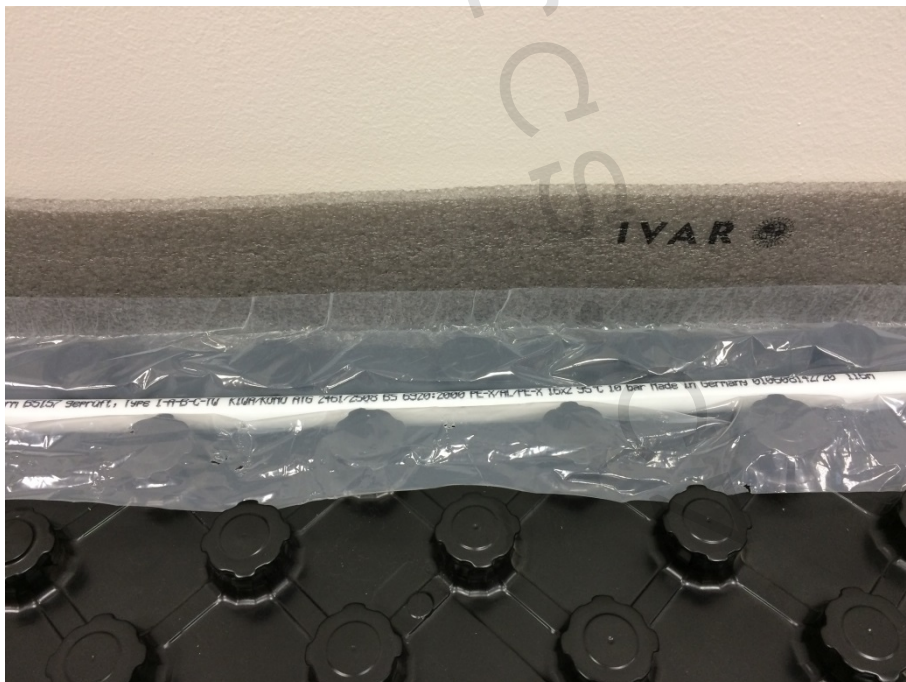

Obr. 2

6) Poznámka:

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

V případě použití betonové mazaniny typu anhydrit s minimální tloušťkou krytí 35 mm nad topnou trubku dbejte na to, aby samolepicí pásek dilatačního pásu nezůstal po zabetonování systému nad horní hranou topné desky. Vzhledem k velké přilnavosti je jeho odstranění ze zdi velmi obtížné!

7) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků uvedených v tomto návodu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.